

水質検査結果一覧

2023年(令和5年)8月に行った、市内5箇所の給水栓(蛇口)の水質検査結果について公表するものです。国の基準に適合していますので、安心してご利用ください。

健康に関連する項目(31項目)

2023年(令和5年)8月3日 採水

分類	項目	水質基準値	向町浄水場給水栓	須加集会所給水栓	地域文化センター給水栓	清水町公園給水栓	北河原自治会館給水栓
病原生物の指標	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
無機物質・消毒副生成物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.1未満	0.3	0.8	0.8	0.1
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.19	0.12	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.008	0.028	0.028	0.005
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.003	0.005	0.008	0.002未満
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.008	0.007	0.006	0.004
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004	0.027	0.050	0.046	0.016
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002	0.008	0.008	0.002未満
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001	0.008	0.015	0.014	0.004
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	0.003
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満

水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)


分類	項目	水質基準値	向町浄水場給水栓	須加集会所給水栓	地域文化センター給水栓	清水町公園給水栓	北河原自治会館給水栓
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	30.9	25.1	14.9	15.2	28.2
味覚	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
味覚	塩化物イオン	200mg/l以下	15.3	15.8	16.1	16.3	14.5
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	73.1	76.7	59.4	59.4	82.1
	蒸発残留物	500mg/l以下	189	174	134	136	189
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
におい	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
味覚	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3	0.7	0.8	0.3未満
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.1	7.6	7.5	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

その他(1項目)

分類	項目	水質基準値	向町浄水場給水栓	須加集会所給水栓	地域文化センター給水栓	清水町公園給水栓	北河原自治会館給水栓
衛生上必要な措置	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4

※有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)・・・国の暫定目標値「1リットルあたり50ナノグラム:50ng/L」を下回っており安全性を確認しています。

皆様がお使いになっている給水管の漏水修繕区分について

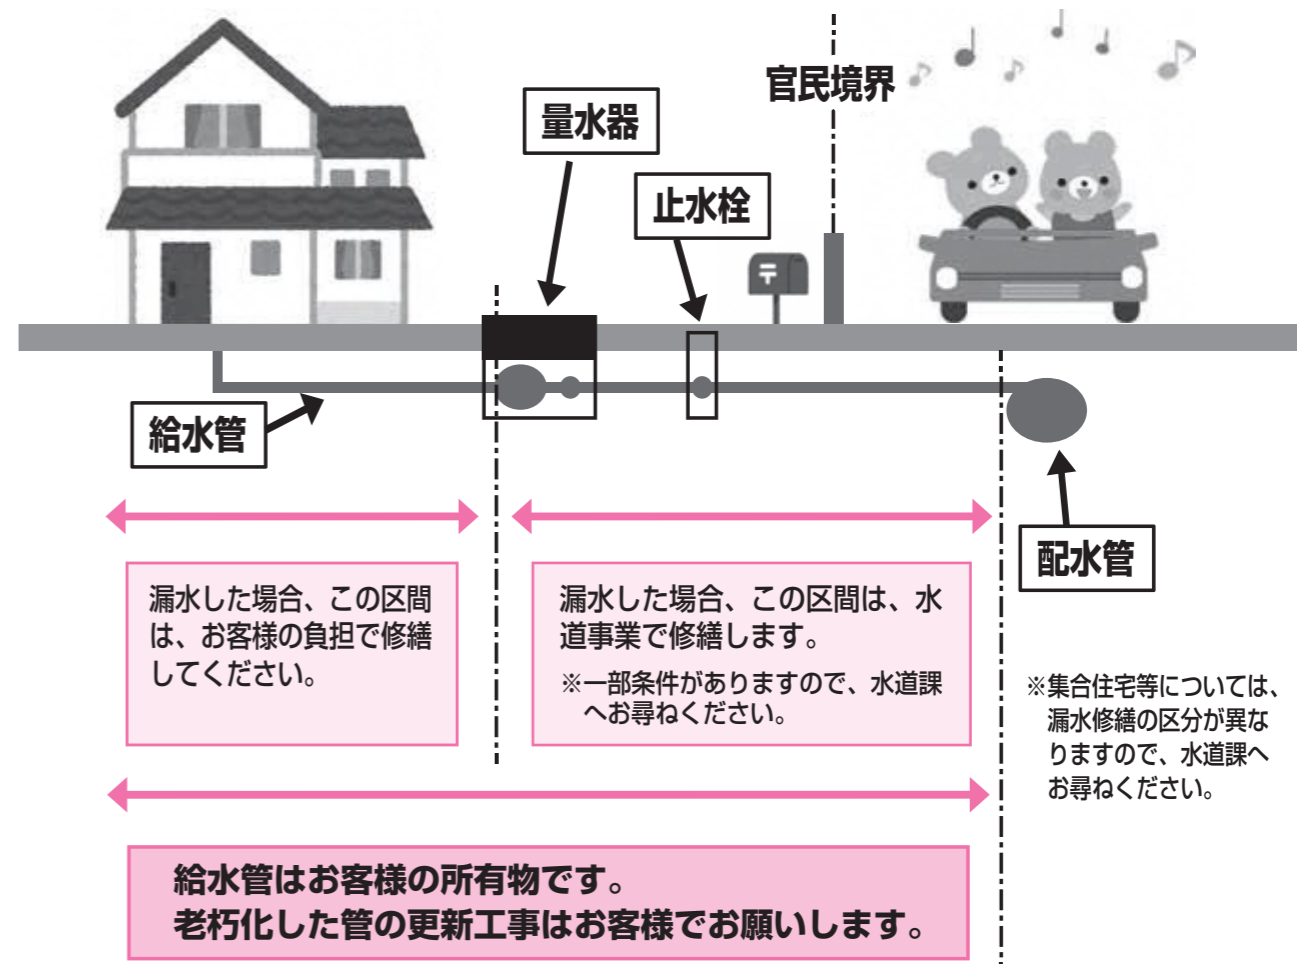

夜間納付窓口のご利用を

水道料金のお支払いのため、下記のとおり夜間納付窓口を開設していますので、ご利用ください。

年月	開設日(火曜日)	
令和6年 2月	6日	20日
3月	5日	12日
4月	9日	23日
5月	7日	21日
6月	11日	25日
7月	9日	23日

場所: 行田市大字前谷1番地1
水道庁舎(西部配水場内)
時間: 午後7時まで

使用開始と中止には届出を

水道の使用を開始するとき、転居等で使用中止するとき等には、水道課へ届出が必要です。マンションやアパートでは1室ごとに届け出てください。

水道の使用を開始・中止等をする際は電話等で同課にご連絡ください

(平日 午前8時30分~午後5時15分まで)。

行田市水道課 048-553-0131

なお、インターネットによる電子申請をご利用いただけますと、原則24時間365日いつでも手続きが可能です。

【電子申請は、こちらから】

